



IDENTIFICAÇÃO POSTAL

Morada SESMARIA DE SÃO JOSÉ, RUA DO AGRICULTOR, 51,
Localidade SALVATERRA DE MAGOS
Freguesia SALVATERRA DE MAGOS E FOROS DE SALVATERRA
Concelho SALVATERRA DE MAGOS GPS 39.005054, -8.465317

IDENTIFICAÇÃO PREDIAL/FISCAL

Conservatória do Registo Predial de SALVATERRA DE MAGOS
Nº de Inscrição na Conservatória 3330/20090317
Artigo Matricial nº 3313 Fração Autónoma

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Área útil de Pavimento 118,94 m²

Este certificado apresenta a classificação energética deste edifício ou fração. Esta classificação é calculada comparando o desempenho energético deste edifício nas condições atuais, com o desempenho que este obteria nas condições mínimas (com base em valores de referência) a que estão obrigados os edifícios novos. Obtenha mais informação sobre a certificação energética no site da ADENE em www.adene.pt

INDICADORES DE DESEMPENHO

Determinam a classe energética do edifício e a eficiência na utilização de energia, incluindo o contributo de fontes renováveis. São apresentados comparativamente a um valor de referência e calculados em condições padrão.

Aquecimento Ambiente	
Referência:	59 kWh/m ² .ano
Edifício:	161 kWh/m ² .ano
Renovável	37 %

71%
MENOS eficiente
que a referência

Arrefecimento Ambiente	
Referência:	7,5 kWh/m ² .ano
Edifício:	11 kWh/m ² .ano
Renovável	0,0 %

47%
MENOS eficiente
que a referência

Água Quente Sanitária	
Referência:	23 kWh/m ² .ano
Edifício:	26 kWh/m ² .ano
Renovável	0,0 %

11%
MENOS eficiente
que a referência

CLASSE ENERGÉTICA

Mais eficiente

A+ 0% a 25%

A 26% a 50%

B 51% a 75%

B- 76% a 100%

C 101% a 150%

D 151% a 200%

E 201% a 250%

F Mais de 251%

Mínimo:
Edifícios Novos

Mínimo:
Grandes Intervenções

D
174%

Menos eficiente

ENERGIA RENOVÁVEL

Contributo de energia renovável no consumo de energia deste edifício.

38%

EMISSIONES DE CO₂

Emissões de CO₂ estimadas devido ao consumo de energia.

4,7
toneladas/ano



DESCRIÇÃO SUCINTA DO EDIFÍCIO OU FRAÇÃO

A moradia localiza-se no concelho de Salvaterra de Magos, distrito de Santarém, a uma altitude de 15m e a uma distância à costa superior a 5km. Apresenta uma tipologia T3, possui uma área útil de pavimento de 118.94m² e é constituída por 1 piso. Segundo a informação disponível a moradia foi construída entre 1996 a 2000. Não existem sistemas para aquecimento de águas sanitárias pelo que se considerou o equipamento definido por defeito para estas situações. O aquecimento ambiente é assegurado por um recuperador de calor a biomassa que serve a sala. Não existem instalados e em funcionamento sistemas específicos para arrefecimento ambiente. No que respeita à ventilação, esta processa-se de forma natural através dos vãos.

COMPORTAMENTO TÉRMICO DOS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DA HABITAÇÃO

Descreve e classifica o comportamento térmico dos elementos construtivos mais representativos desta habitação. Uma classificação de 5 estrelas, expressa a referência adequada para esses elementos, tendo em conta, entre outros factores, as condições climáticas onde o edifício se localiza.


Tipo	Descrição das Principais Soluções	Classificação
PAREDES	Parede simples sem isolamento térmico	★☆☆☆☆
	Parede simples sem isolamento térmico	☆☆☆☆☆
COBERTURAS	Cobertura horizontal sem isolamento térmico	☆☆☆☆☆
PAVIMENTOS	Pavimento em contacto com o solo sem isolamento térmico	★☆☆☆☆
JANELAS	Janela Simples com Caixilharia de madeira com vidro simples	★☆☆☆☆
	Janela Simples com Caixilharia de madeira com vidro simples	★☆☆☆☆

Soluções sem isolamento, referem-se a soluções onde não existe isolamento térmico ou que não foi possível comprovar a sua existência.

Pior ☆☆☆☆☆
Melhor ★★★★★

PERDAS E GANHOS DE CALOR DA HABITAÇÃO

Os elementos construtivos contribuem para o consumo de energia associado à climatização e para o conforto na habitação. A informação apresentada, indica o contributo desses elementos, bem como, os locais onde ocorrem perdas e ganhos de calor.

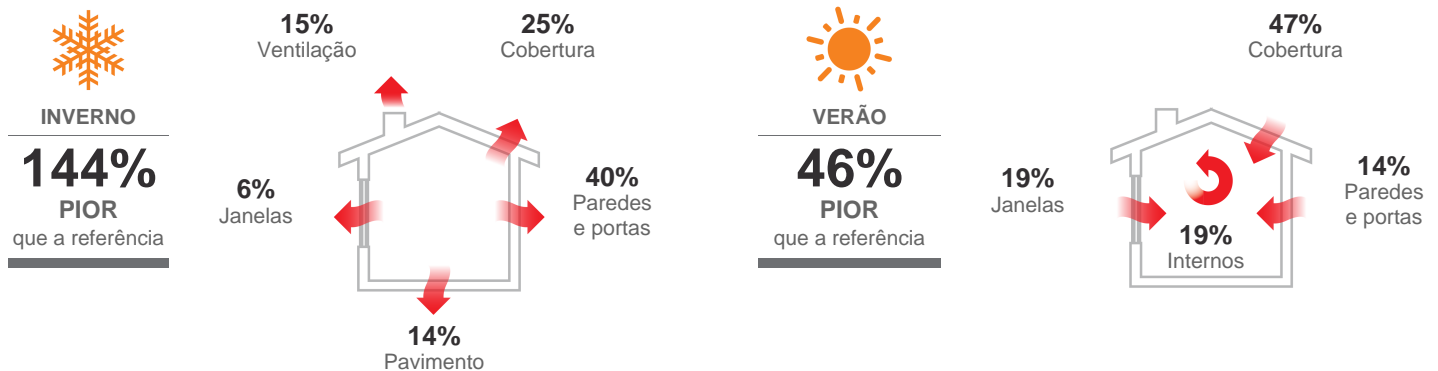



PROPOSTAS DE MEDIDAS DE MELHORIA

As medidas propostas foram identificadas pelo Perito Qualificado e têm como objectivo a melhoria do desempenho energético do edifício. A implementação destas medidas, para além de reduzir a fatura energética anual, poderá contribuir para uma melhoria na classificação energética.

Nº da Medida	Aplicação	Descrição da Medida de Melhoria Proposta	Custo Estimado do Investimento	Redução Anual Estimada da Fatura Energética	Classe Energética (após medida)
1		Aplicação de isolamento térmico sobre/sob a laje de esteira da cobertura	6.000€	até 783€	

CONJUNTO DE MEDIDAS DE MELHORIA

1 Representa o impacto a nível financeiro e do desempenho energético na habitação, que este conjunto de medidas de melhoria terá, se for implementado.



6.000€

CUSTO TOTAL ESTIMADO
DO INVESTIMENTO



até 783€

REDUÇÃO ANUAL
ESTIMADA DA FATURA



CLASSE ENERGÉTICA
APÓS MEDIDA

RECOMENDAÇÕES SOBRE SISTEMAS TÉCNICOS

Os sistemas técnicos dos edifícios de habitação, com especial relevância para os equipamentos responsáveis pela produção de águas quentes sanitárias, aquecimento e arrefecimento são determinantes no consumo de energia. Face a essa importância é essencial que sejam promovidas, com regularidade, ações que assegurem o correto funcionamento desses equipamentos, especialmente em sistemas com caldeiras que produzam água quente sanitária e/ou aquecimento, bem como sistemas de ar condicionado. Neste sentido, é recomendável que sejam realizadas ações de manutenção e inspeção regulares a esses sistemas, por técnicos qualificados. Estas ações contribuem para manter os sistemas regulados de acordo com as suas especificações, garantir a segurança e o funcionamento otimizado do ponto de vista energético e ambiental.

Nas situações de aquisição de novos equipamentos ou de substituição dos atuais, deverá obter, através um técnico qualificado, informação sobre o dimensionamento e características adequadas em função das necessidades. A escolha correta de um equipamento permitirá otimizar os custos energéticos e de manutenção durante a vida útil do mesmo.

Estas recomendações foram produzidas pela ADENE - Agência para a energia. Caso necessite de obter mais informações sobre como melhorar o desempenho dos seus equipamentos, contacte esta agência ou um técnico qualificado.



DEFINIÇÕES

Energia Renovável - Energia proveniente de recursos naturais renováveis como o sol, vento, água, biomassa, geotermia entre outras, cuja utilização para suprimento dos diversos usos no edifício contribui para a redução do consumo de energia fóssil deste.

Emissões CO₂ - Indicador que traduz a quantidade de gases de efeito de estufa libertados para a atmosfera em resultado do consumo de energia nos diversos usos considerados no edifício.

Valores de Referência - Valores que expressam o desempenho energético dos elementos construtivos ou sistemas técnicos e que conduzem ao cenário de referência determinado para efeito de comparação com o edifício real.

Condições Padrão - Condições consideradas na avaliação do desempenho energético do edifício, admitindo-se para este efeito, uma temperatura interior de 18°C na estação de aquecimento e 25°C na estação de arrefecimento, bem como o aquecimento de uma determinada quantidade de água quente sanitária, em função da tipologia da habitação.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Tipo de Certificado Existente

Nome do PQ JOÃO CARLOS LOBITO CHARRUA CHUMELA

Número do PQ PQ01742

Data de Emissão 13/03/2014

Código do Ponto de Entrega de Consumo

NOTAS E OBSERVAÇÕES

A classe energética foi determinada com base na comparação do desempenho energético do edifício nas condições em que este se encontra, face ao desempenho que o mesmo teria com uma envolvente e sistemas técnicos de referência. Considera-se que os edifícios devem garantir as condições de conforto dos ocupantes, pelo que, caso não existam sistemas de climatização no edifício/fração, assume-se a sua existência por forma a permitir comparações objetivas entre edifícios.

Os consumos efetivos do edifício/fração podem divergir dos consumos previstos neste certificado, pois dependem da ocupação e padrões de comportamento dos utilizadores.



Esta secção do certificado energético apresenta, em detalhe, os elementos considerados pelo Perito Qualificado no processo de certificação do edifício/fração. Esta informação encontra-se desagregada entre os principais indicadores energéticos e dados climáticos relativos ao local do edifício, bem como as soluções construtivas e sistemas técnicos identificados em projeto e/ou durante a visita ao imóvel. As soluções construtivas e sistemas técnicos encontram-se caracterizados tendo por base a melhor informação recolhida pelo Perito Qualificado e apresentam uma indicação dos valores referenciais ou limites admissíveis (quando aplicáveis).

RESUMO DOS PRINCIPAIS INDICADORES

Sigla	Descrição	Valor / Referência
Nic	Necessidades nominais anuais de energia útil para aquecimento (kWh/m ² .ano)	136.4 / 55.9
Nvc	Necessidades nominais anuais de energia útil para arrefecimento (kWh/m ² .ano)	30.7 / 21
Qa	Energia útil para preparação de água quente sanitária (kWh/ano)	2377 / 2377
Wvm	Energia elétrica necessária ao funcionamento dos ventiladores (kWh/ano)	0
Eren	Energia produzida a partir de fontes renováveis (kWh/ano)	8893 / 0*
Eren, ext	Energia exportada proveniente de fontes renováveis (kWh/ano)	0
Ntc	Necessidades nominais anuais globais de energia primária (kWh _{ep} /m ² .ano)	268.1 / 154.1

* respeitante à contribuição mínima a que estão sujeitos os edifícios novos ou grandes intervenções, quando aplicável

DADOS CLIMÁTICOS




Descrição	Valor
Altitude	15 m
Graus-dia (18° C)	978
Temperatura média exterior (I / V)	11,0 / 23,4 °C
Zona Climática de inverno	I1
Zona Climática de verão	V3
Duração da estação de aquecimento	5,0 meses
Duração da estação de arrefecimento	4,0 meses

PAREDES, COBERTURAS, PAVIMENTOS E PONTES TÉRMICAS PLANAS

Descrição dos Elementos Identificados	Área Total e Orientação [m ²]	Coeficiente de Transmissão Térmica* [W/m ² .°C]		
		Solução	Referência	Máximo
Paredes				
Paredes exteriores de cor clara, com a espessura média aproximada de 0,25m. PE1, PE2, PE3 e PE4 rebocadas e pintadas pelo exterior e rebocadas e pintadas pelo interior. Ao valor do coeficiente de transmissão térmica (U), acresce 35% para a contabilização das pontes térmicas planas.	17 N 34 * 25 25	1,30	0,50	-
Paredes interiores de cor clara, com a espessura média aproximada de 0,15m. Ao valor do coeficiente de transmissão térmica (U), acresce 35% para a contabilização das pontes térmicas planas.	14,0	1,86	0,50	-
Paredes interiores de cor clara, com a espessura média aproximada de 0,15m. Ao valor do coeficiente de transmissão térmica (U), acresce 35% para a contabilização das pontes térmicas planas.	28,0	1,86	0,50	-
Coberturas				
Cobertura interior pesado horizontal de separação da habitação (espaço útil), com desvão da cobertura fortemente ventilado. Pela parte inferior a laje é rebocada.	119,0	2,25	0,40	-
Pavimentos				
Pavimento pesado horizontal em contacto com o terreno. Pela parte superior da laje (interior da moradia), o acabamento dos compartimentos é em mosaico cerâmico, excepto nos quartos que é em taco de madeira colado.	119,0	1,00	0,50	-

* Menores valores representam soluções mais eficientes.

VÃOS ENVIDRAÇADOS

Descrição dos Elementos Identificados	Área Total e Orientação [m ²]	Coef. de Transmissão Térmica* [W/m ² .°C]		Fator Solar	
		Solução	Referência	Vidro	Global
Caixilharia de madeira de abrir, sem classificação. Vidro com quadrícula de aplicação simples incolor não corrente com 3mm de espessura Proteções solares pelo exterior em portadas de cor escura	3.8  5.5 2.5	3,90	2,90	0,88	0,57
Caixilharia de madeira de abrir, sem classificação. Vidro martelado de aplicação simples incolor não corrente com 3mm de espessura Sem proteções	0.4  0.6	3,90	2,90	0,88	0,65
Caixilharia de madeira de abrir, sem classificação. Vidro fosco de aplicação simples incolor não corrente com 3mm de espessura Sem proteções	 0.9	3,90	2,90	0,88	0,65

* Menores valores representam soluções mais eficientes.

SISTEMAS TÉCNICOS E VENTILAÇÃO

Descrição dos Elementos Identificados	Uso	Consumo de Energia [kWh/ano]	Potência Nominal [kW]	Desempenho Nominal*	
				Solução	Ref.
Recuperador de calor					
Recuperador de calor a lenha localizado na sala. Eficiência do sistema 75%. Fracção servida por este equipamento 37% da área útil de pavimento.		19.114,43	10,00	0,75	0,68

*Valores maiores representam soluções mais eficientes.

Descrição dos Elementos Identificados	Uso	Taxa nominal de renovação de ar (h ⁻¹)	
		Solução	Mínimo
Ventilação			
A ventilação processa-se de forma natural através dos vãos. Região A, rugosidade III, altura da fracção 3 metros. Caixilharia sem classificação de permeabilidade ao ar. O edifício não cumpre a norma NP 1037		1,13	0,40

 Aquecimento Ambiente  Arrefecimento Ambiente  Água Quente Sanitária  Produção de Energia  Ventilação e Extração